



Technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu v obci Kláštor pod Znievom

Vypracovala:
**Komisia územného plánovania,
výstavby, dopravy a životného prostredia**

dátum:
február 2021



Obsah

1. Úvodné ustanovenie.....	3
2. Vymedzenie základných pojmov	3
3. Povinnosti vlastníka prípojky	4
4. Doklady a dokumentácia potrebná k zriadeniu pripojenia.....	4
5. Postup zriadenia kanalizačnej prípojky.....	5
6. Technická špecifikácia pripojenia.....	5
7. Záverečné ustanovenia.....	6
8. Zoznam príloh	6



1. Úvodné ustanovenie

Technické podmienky sú stanovené v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

2. Vymedzenie základných pojmov

- **kanalizačná prípojka** je úsek potrubia vrátane príslušenstva a technického zariadenia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak to ustanovuje zákon č. 364/2004 Z.z.
- **tlaková kanalizačná prípojka** je úsek potrubia od čerpadla osadeného v akumuláčnej šachte domácej stanice až po napojenie na uličnú stoku VK
- **vlastník kanalizačnej prípojky** je osoba, ktorá zriadila prípojkou na svoje náklady, a to spôsobom určeným vlastníkom / prevádzkovateľom VK. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo na kanalizačnej prípojky na nového vlastníka.
- **producent odpadových vôd** je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom / prevádzkovateľom VK, a ktorá vypúšťa odpadové vody do VK
- **žiadateľ o pripojenie** je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá žiada o pripojenie na VK.
- **vlastník VK** je právnická osoba Obec Kláštor pod Znievom
- **prevádzkovateľom** je firma, ktorá má oprávnenie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a má uzatvorenú zmluvu s obcou
- **vnútorný rozvod kanalizácie** je zariadenie producenta, kanalizačné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva, slúžiace na odvádzanie odpadových vôd z objektov producenta, ktoré je napojené na VK kanalizačnou prípojkou
- **realizácia kanalizačnej prípojky je súhrn činností pozostávajúcich z:**
 - obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia
 - dodávky a pripojenia na VK kanalizačnou odbočkou, ktorá je súčasťou VK. Kanalizačná odbočka je vlastníctvom obce Kláštor pod Znievom
 - dodávky a montáže materiálu: kanalizačné koleno, kanalizačné potrubie, kanalizačná redukcia, kanalizačná presuvka prípadne ďalšie kanalizačné tvarovky potrebné pre montáž a prepojenie na vnútorný kanalizačný rozvod objektu alebo stavby



- dodávky a pripojenia na VK T-kusom prípadne navrtavacím kusom vrátane osadenia uzáveru so zemnou zákopovou sústavou. T-kus prípadne navrtavací kus s uzáverom so zemnou zákopovou sústavou je vlastníctvom Obce Kláštor pod Znievom

3. Povinnosti vlastníka prípojky

Povinnosti súvisiace s prípojkou

- zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietochného profilu VK, do ktorej je zaústená
- zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady, v prípade opravy v mieste napojenia vykonávať opravy na prípojke za dozoru prevádzkovateľa resp. vlastníka VK formou objednávky prác u prevádzkovateľa / vlastníka.

Iné povinnosti súvisiace s pripojením na VK

- dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom VK.
- v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa/vlastníka VK na nehnuteľnosť pripojenú na VK na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie VK,
- oznámiť prevádzkovateľovi / vlastníkovi nové údaje s odvádzaním odpadových vôd do VK
- oznámiť prevádzkovateľovi / vlastníkovi VK zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na VK
- pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody do VK a splniť podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom VK.
- neodvádzať dažďové resp. balastné vody verejnej kanalizácie

4. Doklady a dokumentácia potrebná k zriadeniu pripojenia

- žiadosť o realizáciu pripojenia
- zmluva o dielo
- doklad totožnosti
- príloha technického charakteru (**bod 6**)
- **povolenie stavebného úradu (ohlásenie drobnej stavby, stavebné povolenie)**

Podmienkou napojenia nehnuteľnosti na VK je uzavretie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. Pre zriadenie kanalizačnej prípojky (vrátane tlakovej kanalizačnej prípojky) je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu v rozsahu:

- situácia v mierke 1:100 príp. 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestenie KŠ siete VK, trasy prípojok, úroveň a situovanie príslušných objektov
- technická správa
- pozdĺžny profil
- kladačská schéma
- technologická schéma domovej čerpacej stanice



5. Postup zriadenia kanalizačnej prípojky

- žiadateľ o pripojenie pred podaním žiadosti je povinný oboznámiť sa s obsahom týchto technických podmienok pripojenia
- žiadateľ je povinný predložiť potrebné doklady podľa kap. 4 vlastníkovi / prevádzkovateľovi VK
- vlastník / prevádzkovateľ VK neodkladne za účasti žiadateľa preverí splnenie technických podmienok na realizáciu kanalizačnej prípojky

V prípade, že vlastník / prevádzkovateľ VK zabezpečuje zemné a výkopové práce, je žiadateľ povinný:

- odsúhlasiť cenovú ponuku za realizáciu prác
- zistiť existenciu iných inžinierskych sietí v ochrannom pásme a v trase plánovanej prípojky
- ak tieto výkopové práce sa realizujú v miestach, ktorých nie je žiadateľ vlastníkom, je potrebné zo strany žiadateľa vybaviť si súhlas od vlastníka nehnuteľnosti najneskôr v deň realizácie

V prípade, ak sú technické podmienky zo strany žiadateľa splnené, predloží vlastník / prevádzkovateľ VK žiadateľovi zmluvu o odvádzaní odpadových vôd k podpisu.

Ak žiadateľ nesplní technické podmienky, zmluva o odvádzaní vôd mu nebude predložená a žiadosť bude zamietnutá.

Vlastník / prevádzkovateľ VK dohodne so žiadateľom presný termín realizácie prípojky.

6. Technická špecifikácia pripojenia

- napojenie zabezpečuje jedine vlastník / prevádzkovateľ VK
- miesto napojenia kanalizačnej prípojky určí vlastník / prevádzkovateľ VK
- materiál kanalizačnej prípojky bude z plastových rúr PVC s hladkou stenou DN 150 resp. DN 200, spojovaných pomocou hrdiel tesnených gumovými krúžkami
- pri použití dvoch rôznych materiálov (napr. plast – kamenina) na zaústenie kanalizačnej prípojky musia byť použité vhodné prechodové spojky, ktoré zabezpečia plynulý odtok odpadových vôd a riadnu vodotesnosť potrubného spoja
- spôsob zaústenia kanalizačnej prípojky do stoky určí vlastník / prevádzkovateľ VK
- Spôsob zaústenia je možný:
 - cez revíznú šachtu
 - odbočovací kus
 - navrtávací kus
- stavbu, alebo pozemok možno pripojiť na VK jednou kanalizačnou prípojkou



7. Záverečné ustanovenia


- projektovanie stavby a opravu vodovodných a kanalizačných prípojek upravujú normy STN EN. V ostatných prípadoch bližšie neuvedených v týchto podmienkach platia ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z., v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov
- **tieto technické podmienky pripojenia nadobúdajú účinnosť dňa** **na základe**
schváleného uznesenia OZ č. **v Kláštore pod Znievom**

8. Zoznam príloh

- zjednodušený situačný náčrt
- schématicke zobrazenie ochrany proti spätnému vzdutiu
- schématicke zobrazenie tlakovej kanalizačnej prípojky
- schématické uloženie potrubia
- vzorový pôdorys a pozdĺžny rez kanalizačnej prípojky s revíznou šachtou na pozemku
- vzorový pôdorys a pozdĺžny rez kanalizačnej prípojky s čistiacou tvarovkou nad podlahou
- vzorový pôdorys a pozdĺžny rez kanalizačnej prípojky s čistiacou tvarovkou v šachte
- vzor napojenia kanalizačnej prípojky na VK cez navrtavací kus
- jednotlivé časti navrtavacieho kusu




ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÝ NÁČRT M - 1:100

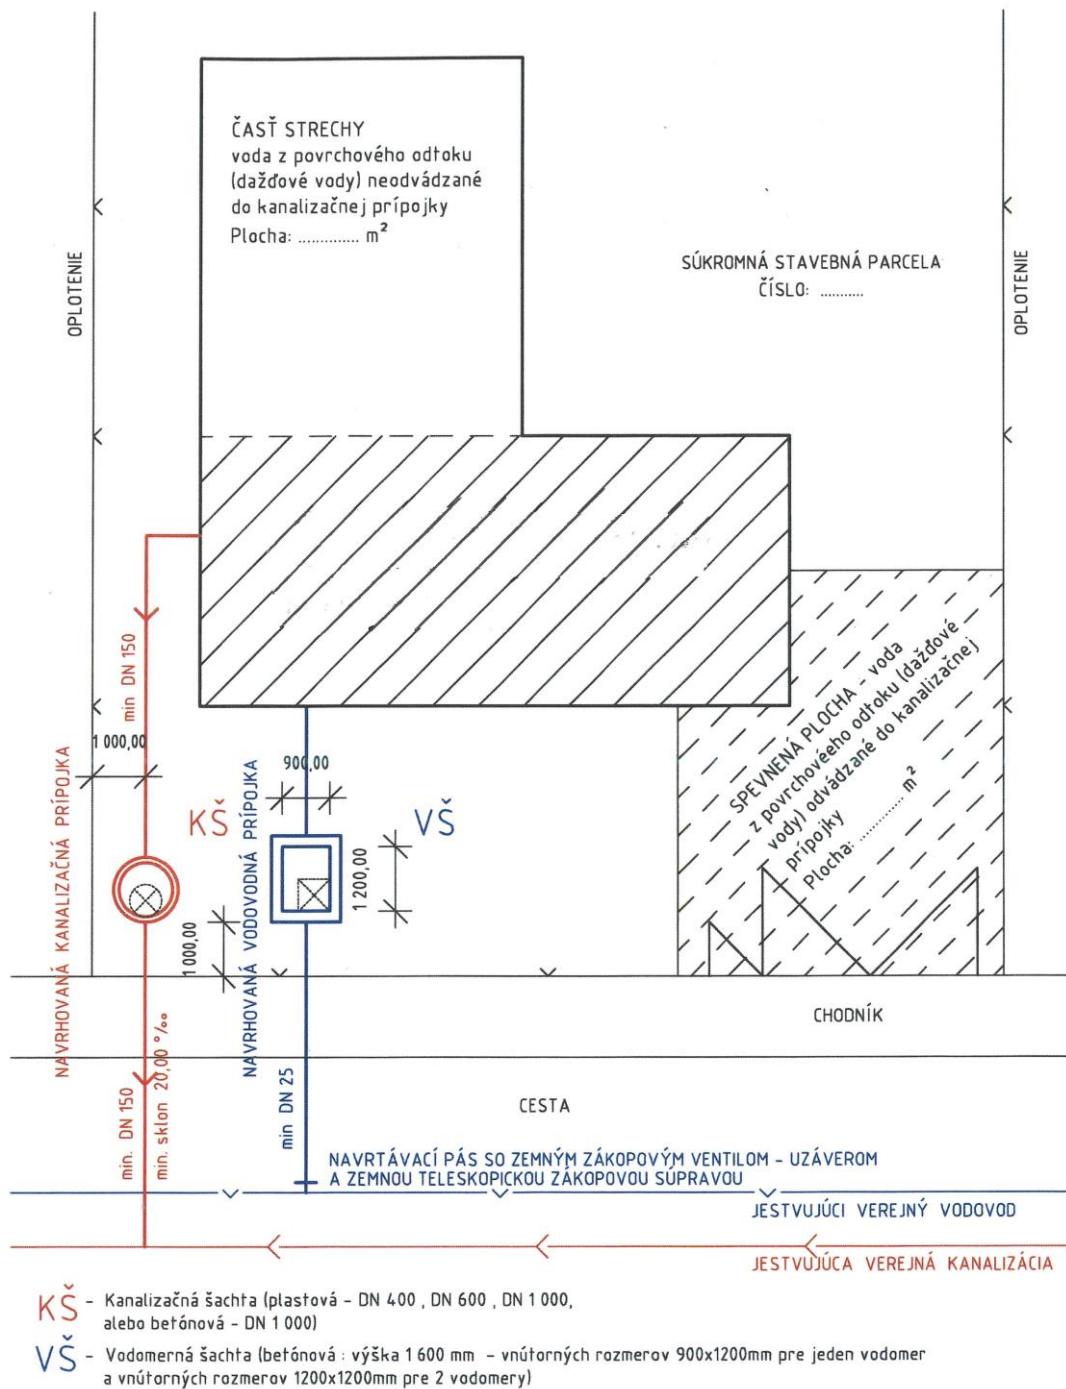




SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE OCHRANY PROTI SPÄTNÉMU VZDUTIU POMOCOU ZARIADENIA NA PREČERPÁVANIE ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE STN EN 12056-4

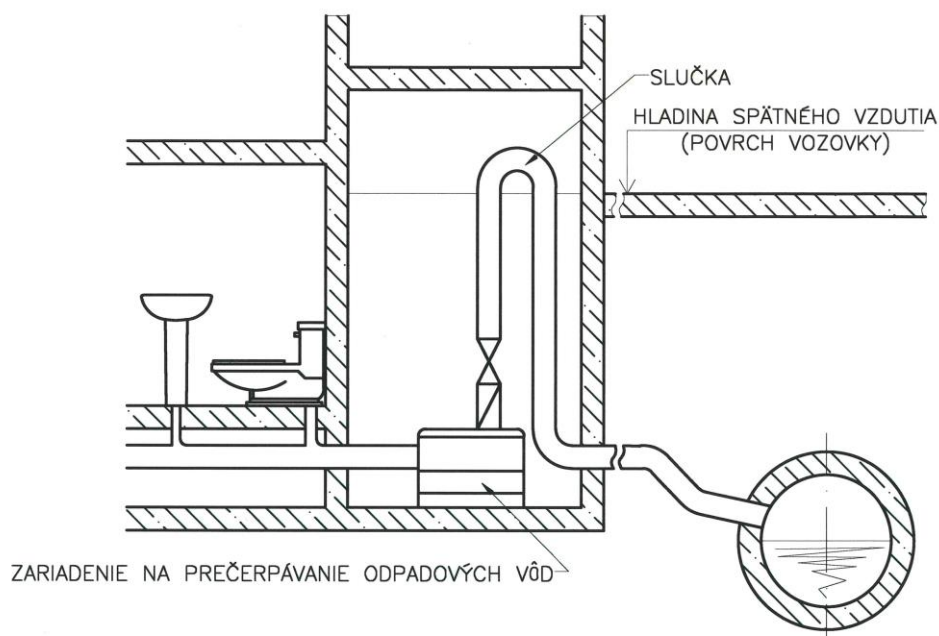


SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE OCHRANY PROTI SPÄTNÉMU VZDUTIU POMOCOU UZÁVERU V ZMYSLE STN EN 12056-4

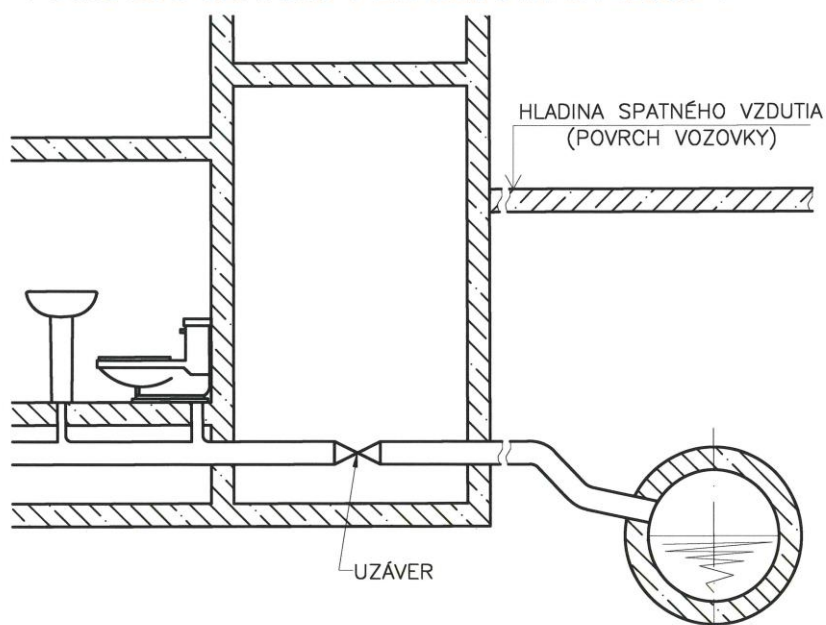




SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE TLAKOVEJ KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

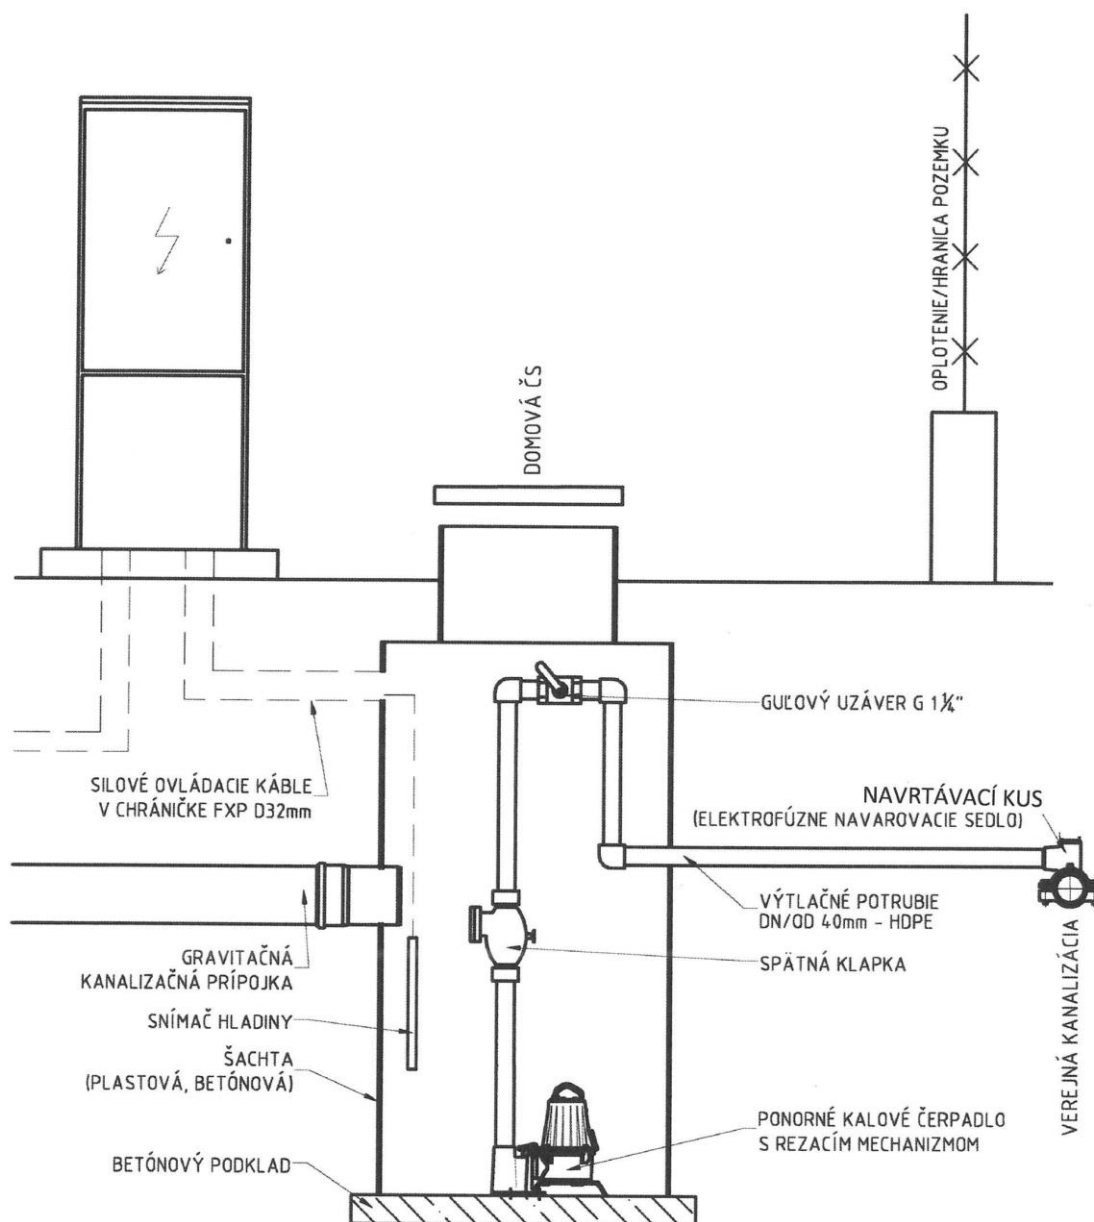



ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z PVC RÚR


- VO VOZOVKE

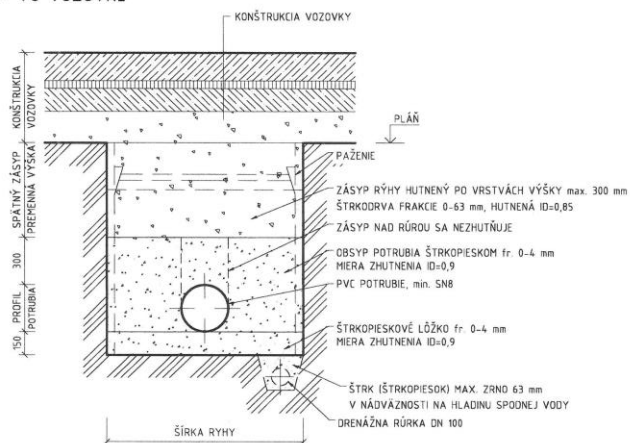


ŠÍRKA RÝHY

POTRUBIE DN 200	min. 1000 mm
POTRUBIE DN 250	min. 1050 mm
POTRUBIE DN 300	min. 1150 mm
POTRUBIE DN 400	min. 1300 mm

- V ZELENÍ

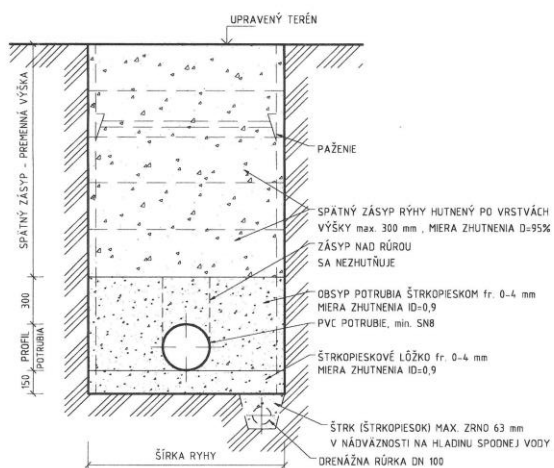


Technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu
Vzorový pôdorys a pozdĺžny rez kanalizačnej prípojky
alternatíva s revíznou šachtou na pozemku

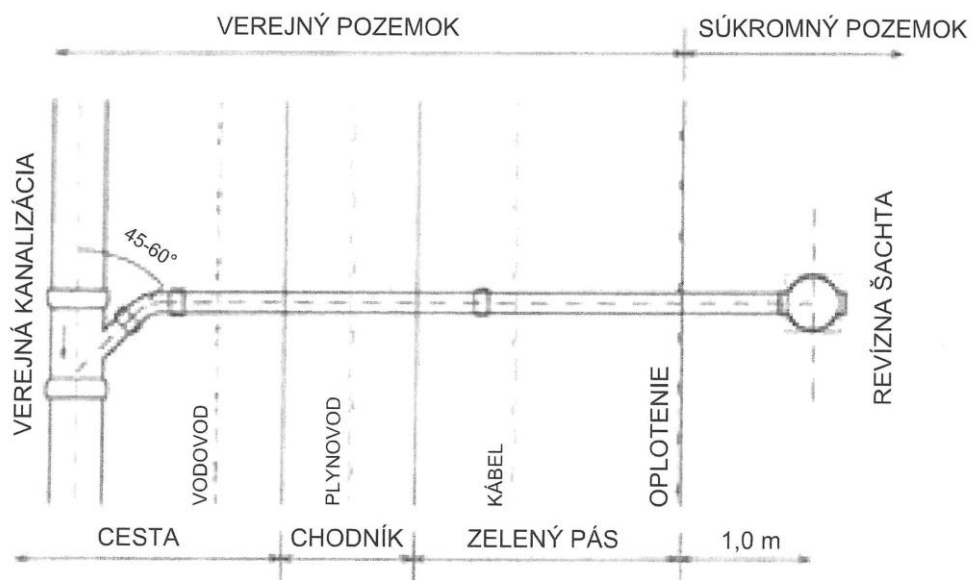

Poznámka: Napojenie prípojky je pod uhlom 45-60° do hornej polovice verejnej kanalizácie.

Technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu

Vzorový pôdorys a pozdĺžny rez kanalizačnej prípojky v suteréne
alternatíva s čistiaceou tvarovkou nad podlahou

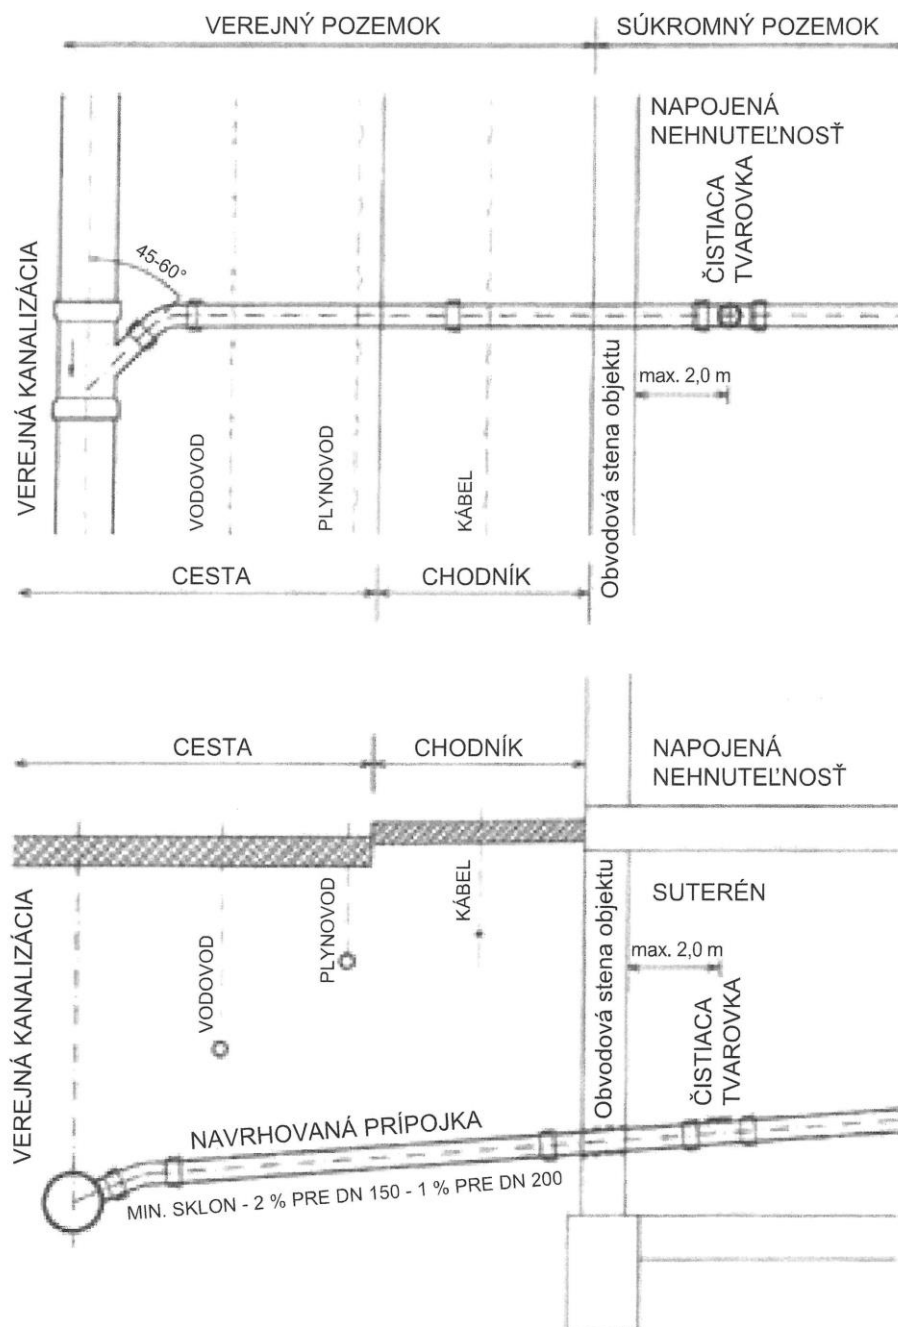

Poznámka: Napojenie prípojky je pod uhlom 45-60° do hornej polovice verejnej kanalizácie.

VEREJNÝ POZEMOK

SÚKROMNÝ POZEMOK

VEREJNÁ KANALIZÁCIA

45-60°

VODOVOD

PLYNOVOD

KÁBEL

Obvodová stena objektu

max. 2,0 m

ČISTIACA TVAROVKA V ŠACHTE

NAPOJENÁ NEHNUTEĽNOSŤ

CESTA

CHODNÍK

VEREJNÁ KANALIZÁCIA

VODOVOD

PLYNOVOD

KÁBEL

Obvodová stena objektu

max. 2,0 m

ČISTIACA TVAROVKA V ŠACHTE

NAPOJENÁ NEHNUTEĽNOSŤ

CESTA

CHODNÍK

SUTERÉN

NAVHRHOVANÁ PRÍPOJKA

MIN. SKLON - 2 % PRE DN 150 - 1 % PRE DN 200

Poznámka: Napojenie prípojky je pod uhlom 45-60° do hornej polovice verejnej kanalizácie.





Vzor napojenia kanalizačnej prípojky na VK cez navrtávací kus



obr.2



obr.3

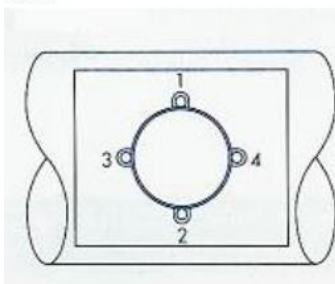



Jednotlivé časti navrtavacieho kusu

